


16,0m - min. vzdialenosť pre umiestnenie stavieb II-кат.  
v bezpečnostnom pásme RS - TPP 90601, pri VTL do DN150

EXIST. JB 10,5/6 demontovať  
NOVÝ JB 10,5/20 m/KN  
prechod vzduch - VN kábel

EXIST. 22kV PRÍPOJKA 3x42/7 AIFe

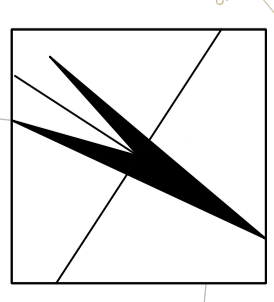

VEDÚCI PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	KRESLIL:	DÁTUM:
ING. ARCH. PETRA ADAMCZAKOVÁ	ING. ARCH. PETRA ADAMCZAKOVÁ	ING. ARCH. MAREK ADAMCZAK	12/2017
INVESTOR: OBEC SLOVENSKÁ LUPČA	MIESTO STAVBY: SLOVENSKÁ LUPČA	OBJEDNÁVKA Č.: 18/2017	
<b>LOKALITA DOLNÉ ZÁHUMNIA - PRI KRÍŽI - inžinierske siete SLOVENSKÁ LUPČA</b>			číslo VÝKRESU <b>C</b>
PREDMET VÝKRESU: KOORDINAČNÁ SITUÁCIA - časť 2			PROFESIA: ARCHITEKTÚRA

